


PIANTA VANO

Luce Porta Ingresso: 800 mm


Senso di apertura porte: verso destra

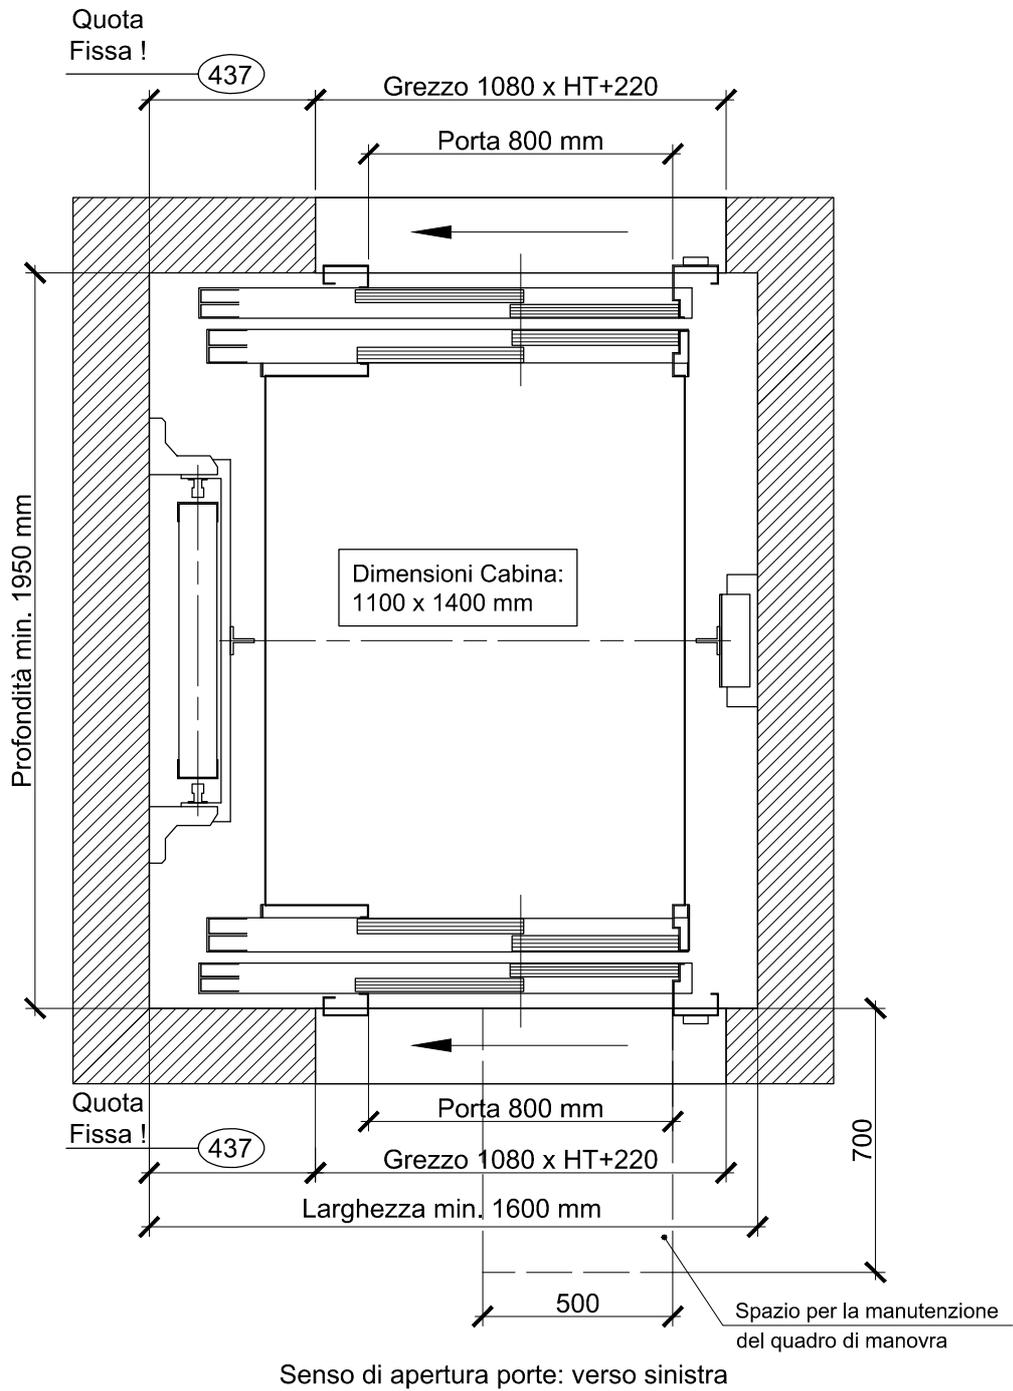

Con porte incassate di 50 mm : VANO MINIMO 1850 mm

Con porte incassate di 75 mm : VANO MINIMO 1800 mm

SEZIONE VERTICALE

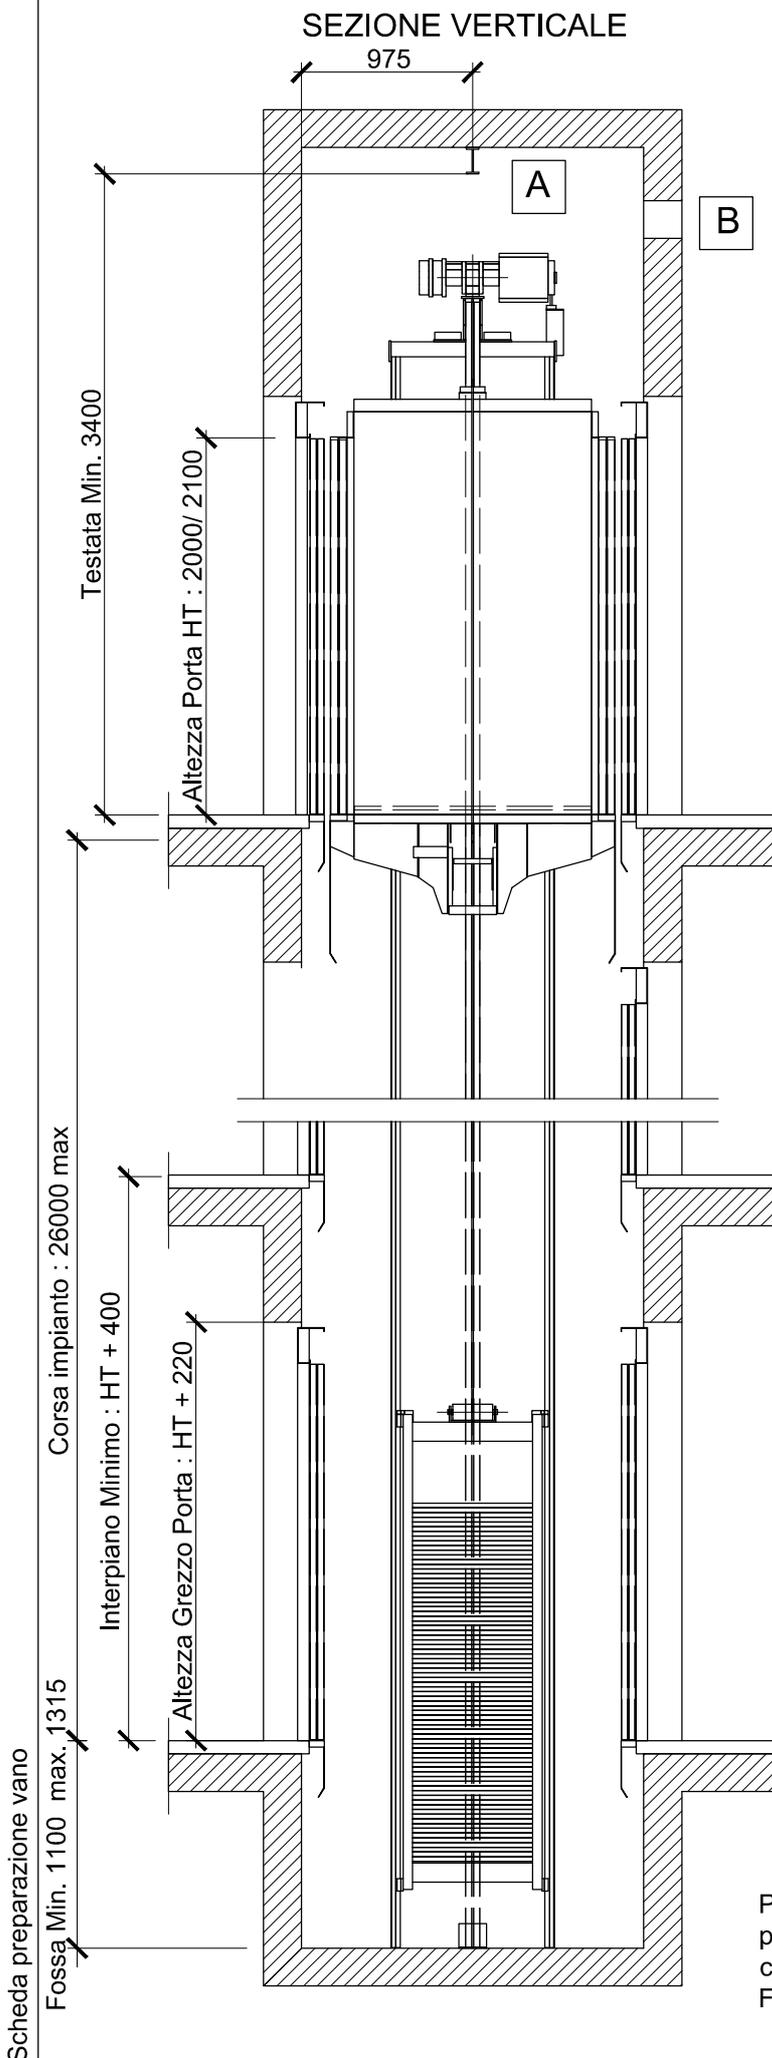


A Trave IPN posizionata lungo l'asse guide cabina inserita nelle pareti laterali a CARICO CLIENTE

Trave IPN 140 per BS max 1500 mm
Trave IPN 160 per BS max 2100 mm
Trave IPN 180 per BS max 2700 mm
Trave IPN 200 per BS max 3300 mm


Per ulteriori dettagli vedere J 635751

B Le aperture di ventilazione verso l'esterno per lo scarico di eventuali fumi dal vano corsa devono essere concordate con il locale Comando dei Vigili del Fuoco. (Minimo 3% della sezione orizzontale del vano di corsa con un minimo di 0,2 mq.)

PARTICOLARE PORTA DI PIANO

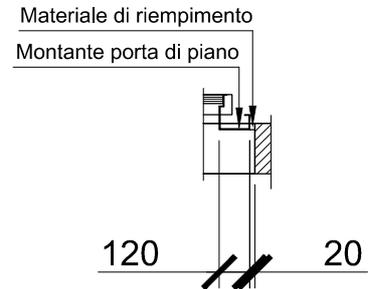

PARTICOLARE SCASSO PER PORTE A SBALZO

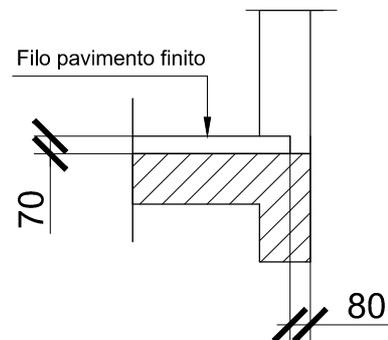

Per profondità fossa superiore a 1315 mm prevedere pilastri sotto ammortizzatori cabina di altezza pari a :
Fossa esistente - 1315